

EWENETZ	Checkliste Anmeldeverfahren nach VDE-AR-N 4105	
		gültig ab: 01.01.2021

Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und Speichern am Niederspannungsnetz

Messkonzepte

Im Folgenden finden Sie die gängigen Messkonzepte. Kreuzen Sie bitte das für Sie Zutreffende an.

- Sollte Ihre Messanordnung keinem der dargestellten Messkonzepte entsprechen, so stellen Sie bitte die reale Situation auf einem separaten Blatt dar und fügen diese der Anmeldung bei.

Legende/Erklärungen:

Lieferung = Energielieferung an den Kunden

Bezug = Energielieferung an EWE NETZ


EZA = Eigenerzeugungsanlage

HAK = Hausanschlusskasten


DEA = dezentrale Erzeugungsanlage

VNB = Verteilnetzbetreiber


- Volleinspeisung**

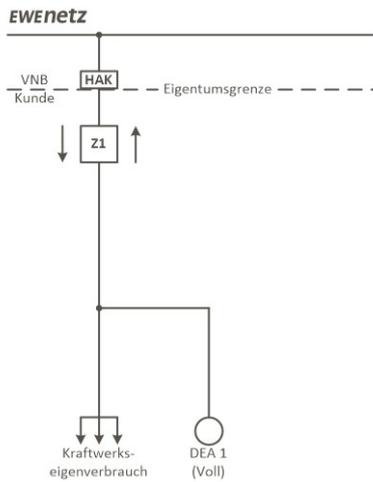


- Eigenverbrauch ohne Erzeugungszähler**
EEG-Umlage: EEG-Anlagen ≤ 30kW und ≤ 30.000 kWh oder
KWK- u. Konventionelle Anlagen ≤ 10kW und ≤ 10.000 kWh (Eigenverbrauch)

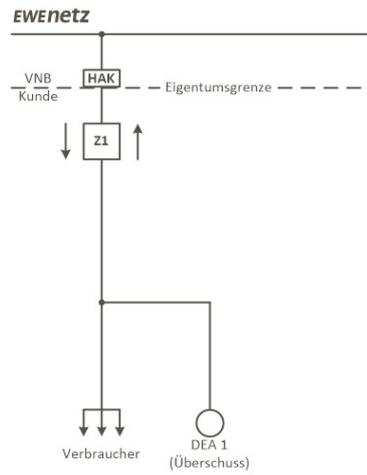

- Eigenverbrauch mit Erzeugungszähler**

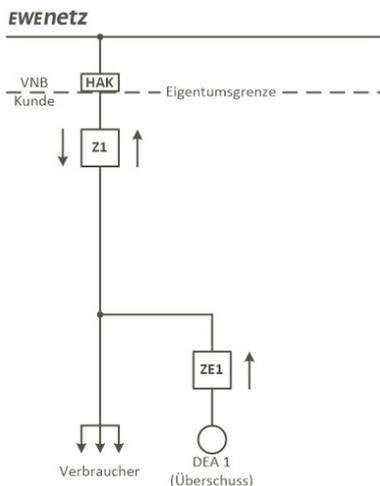

- Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe**

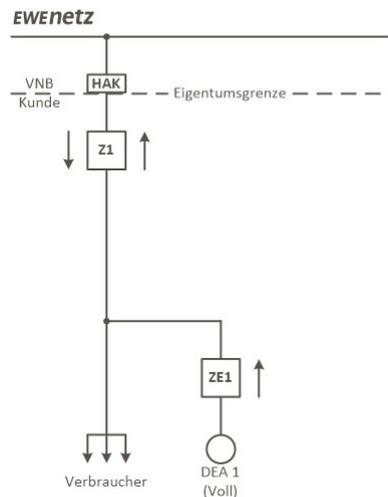


EWEnetz

**Checkliste Anmeldeverfahren
nach VDE-AR-N 4105**


gültig ab: 01.01.2021

Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und Speichern am Niederspannungsnetz


Eigenverbrauch mit mehreren EZA

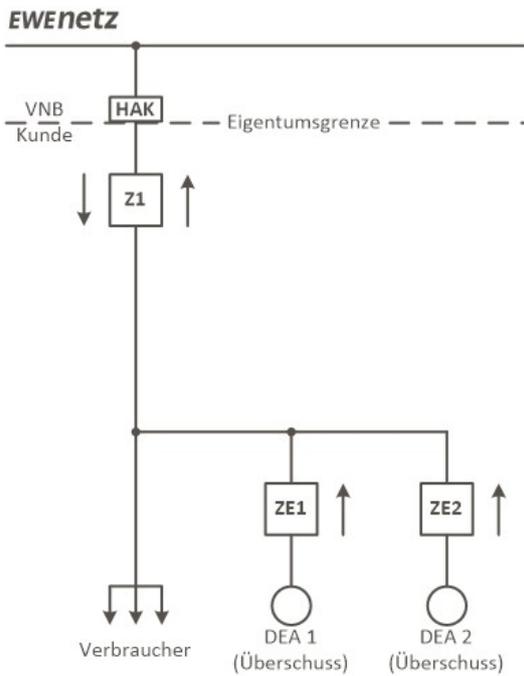


Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe mit mehreren EZA

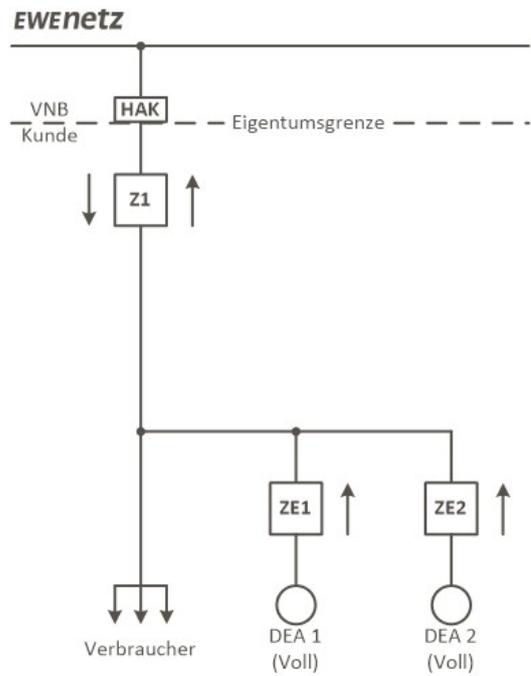

Eigenverbrauch und kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe

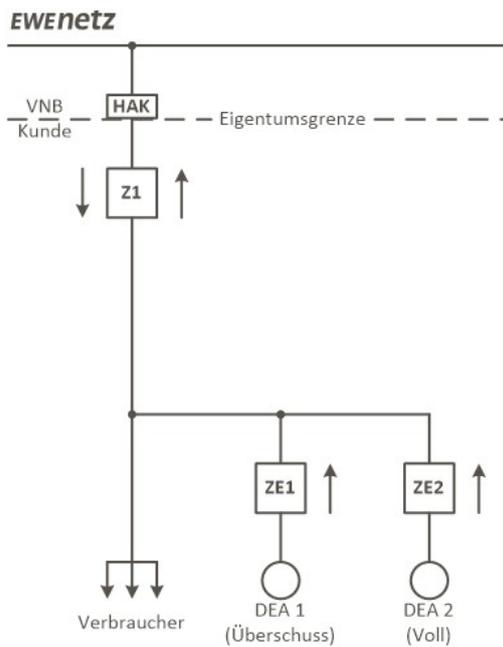


Kaskadenschaltung

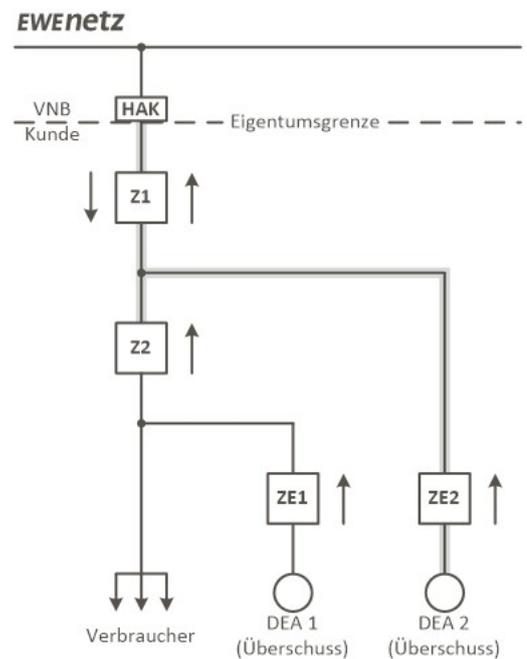


Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und Speichern am Niederspannungsnetz


Eigenverbrauch mit DC-Speicher ohne Erzeugungszähler und Speicherzähler

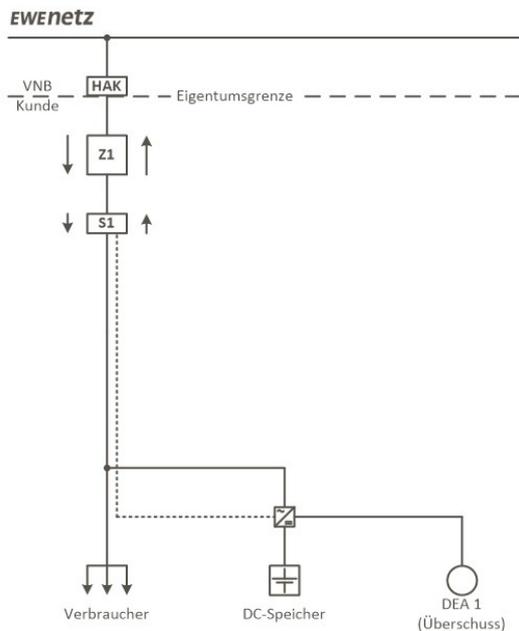


Eigenverbrauch mit AC-Speicher ohne Erzeugungszähler und Speicherzähler

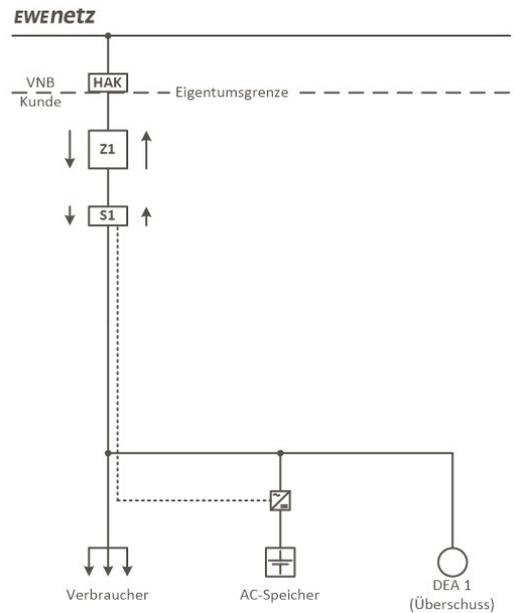

Eigenverbrauch mit AC-Speicher mit Erzeugungszähler und ohne Speicherzähler

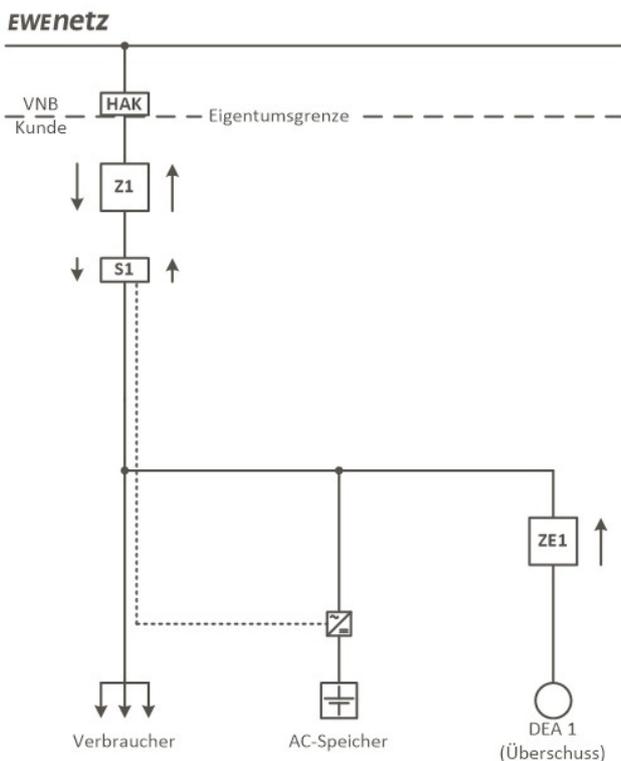

Eigenverbrauch mit AC-Speicher mit Erzeugungszähler und Speicherzähler

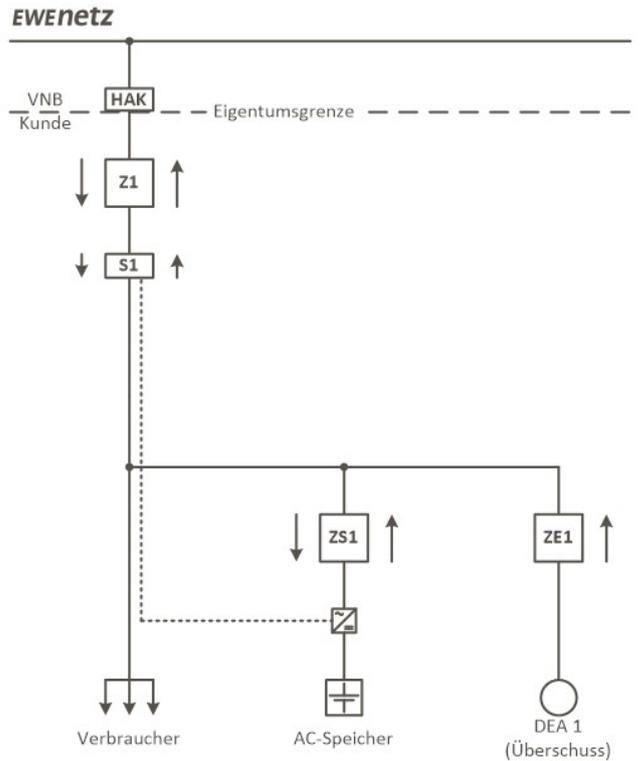


EWEnetz

**Checkliste Anmeldeverfahren
nach VDE-AR-N 4105**


gültig ab: 01.01.2021

Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und Speichern am Niederspannungsnetz


Kaskadenschaltung mit DC-Speicher (netzfern)

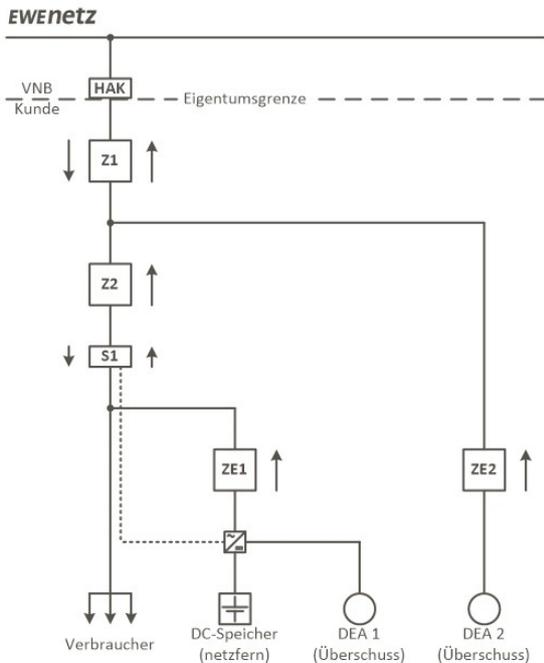


Kaskadenschaltung mit DC-Speicher (netznah)

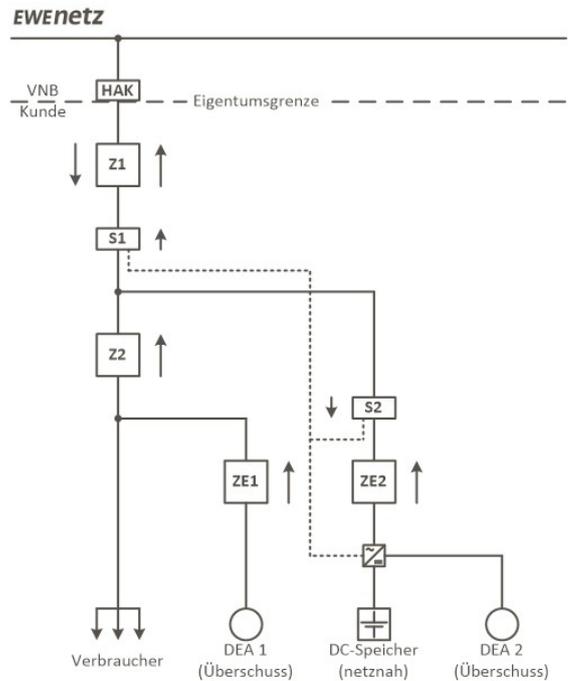

Kaskadenschaltung mit AC-Speicher (netzfern) ohne Erzeugungszähler und Speicherzähler

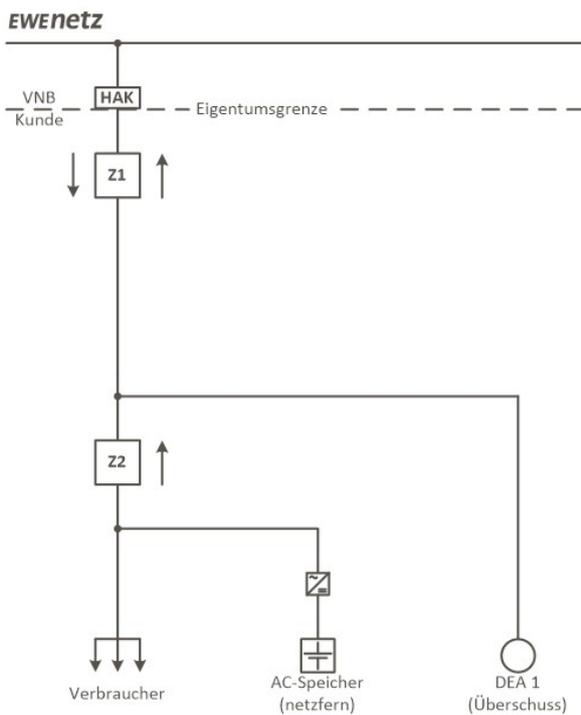

Kaskadenschaltung mit AC-Speicher (netznah) ohne Speicherzähler

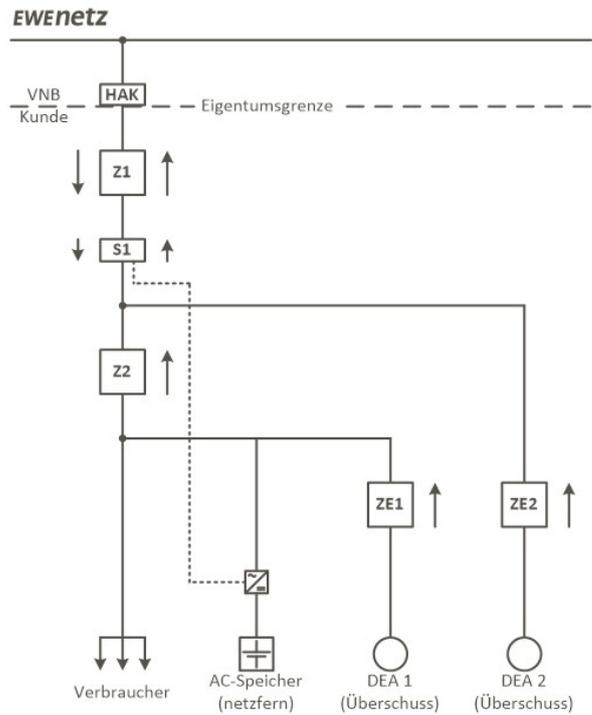

EWEnetz	Checkliste Anmeldeverfahren nach VDE-AR-N 4105	
		gültig ab: 01.01.2021

Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und Speichern am Niederspannungsnetz

Netzregionen in Ihrer Nähe:

Ihre vollständigen Anmeldeunterlagen nehmen unsere Mitarbeiter an nachfolgenden Standorten entgegen:

Netzregion

Bremervörde/Seevetal

Marktstraße 20
27432 Bremervörde
Tel: 04761 8084-0
Fax: 04761 8084-219

Netzregion

Bremervörde/Seevetal

Bremer Str. 9a
27367 Sottrum
Tel: 04264 8328-0
Fax: 04264 8328-219

Netzregion

Cloppenburg/Emsland

Emsteker Str. 60
49661 Cloppenburg
Tel: 04471 7011-0
Fax: 04471 7011-219

Netzregion

Cloppenburg/Emsland

Meppener Straße 6
49740 Haselünne
Tel: 05961 2001-0
Fax: 05961 2001-219

Netzregion

Cuxhaven/Delmenhorst

Humphry-Davy-Str. 41
27472 Cuxhaven
Tel: 04721 5906-0
Fax: 04721 5906-219

Netzregion

Cuxhaven/Delmenhorst

Fischstraße 35
27749 Delmenhorst
Tel: 04221 9819-0
Fax: 04221 9819-219

Netzregion

Oldenburg/Varel

Neue Str. 23
26316 Varel
Tel: 04451 8032-0
Fax: 04451 8032-219

Netzregion

Oldenburg/Varel

Zum Stadtpark 2
26655 Westerstede
Tel: 04488 5233-0
Fax: 04488 5233-219

Netzregion

Ostfriesland

Groninger Straße 29-35
26789 Leer
Tel: 0491 99754-0
Fax: 0491 99754-219

Netzregion

Ostfriesland

Am Markt 24
26506 Norden
Tel: 04931 9833-0
Fax: 04931 9833-219